



Prüfzentrum für Bauelemente


Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller


Fenster · windows
Rollläden · shutters
Türen + Tore · doors
Fassaden · curtain walling
Baubeschläge · building hardware

KURZBERICHT NR. 17/12-A534-K2

Version 1.de

Messung der Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2 : 2010 von Bauteilen im Prüfstand und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1 : 2013-06

Antragsteller	TORMAX Landert Motoren AG Unterweg 14 CH-8180 Bülach SCHWEIZ
Bauart	Einflügeliges Schiebetürelement, Türblatt aus Holz und Holzwerkstoffen mit 3-lagigem Holzkern (12 mm Spanplatte / 22 mm Balance Board / 12 mm Spanplatte), mit Decklage aus 2 mm HPL, Aluminiumrahmen verklebt mit Türblattkern
Produktbezeichnung	Schiebetürsystem TORMAX Hermetic TORMAX 2353.HERM TORMAX 2453.HERM
Maße	Blendrahmenaußenmaß (B x H) = 1520 mm x 2160 mm Türblattaußenmaß (B x H) = 1500 mm x 2130 mm Lichter Durchgang (B x H) = 1400 mm x 2100 mm
Dichtungen	mind. 1x vierseitig umlaufende Dichtungen in dem Türblatt
Beschläge	Schiebetürbeschlag mit Kämpferprofil, Laufwagen und Laufschieneprofil
Prüfbericht	Prüfbericht Nr. 17/12-A534-B1
Messung Nr.	17/12-A534-P2-M1
Ergebnis	 Bewertetes Schalldämm-Maß R_w $R_w (C; C_{tr}) = 38 (-1; -3) \text{ dB}$
Gültigkeit	Laufzeit der Prüf- und Klassifizierungsnormen

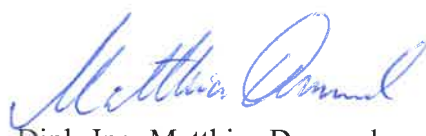


Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
AG Traunstein HRA 8871
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
AG Traunstein HRB 16490



Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de

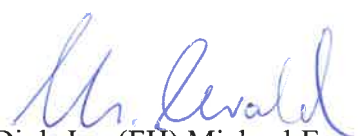

Dipl.-Ing.(FH) Michael Ewald
Sachbearbeiter

Sparkasse Rosenheim
Bankleitzahl 711 500 00
Kontonummer 500 556 741
Steuer-Nr.156/172/13009
USt-IdNr. DE245353602

